


MONTAJE TECHO DE PLANTA BAJA ZONA 1

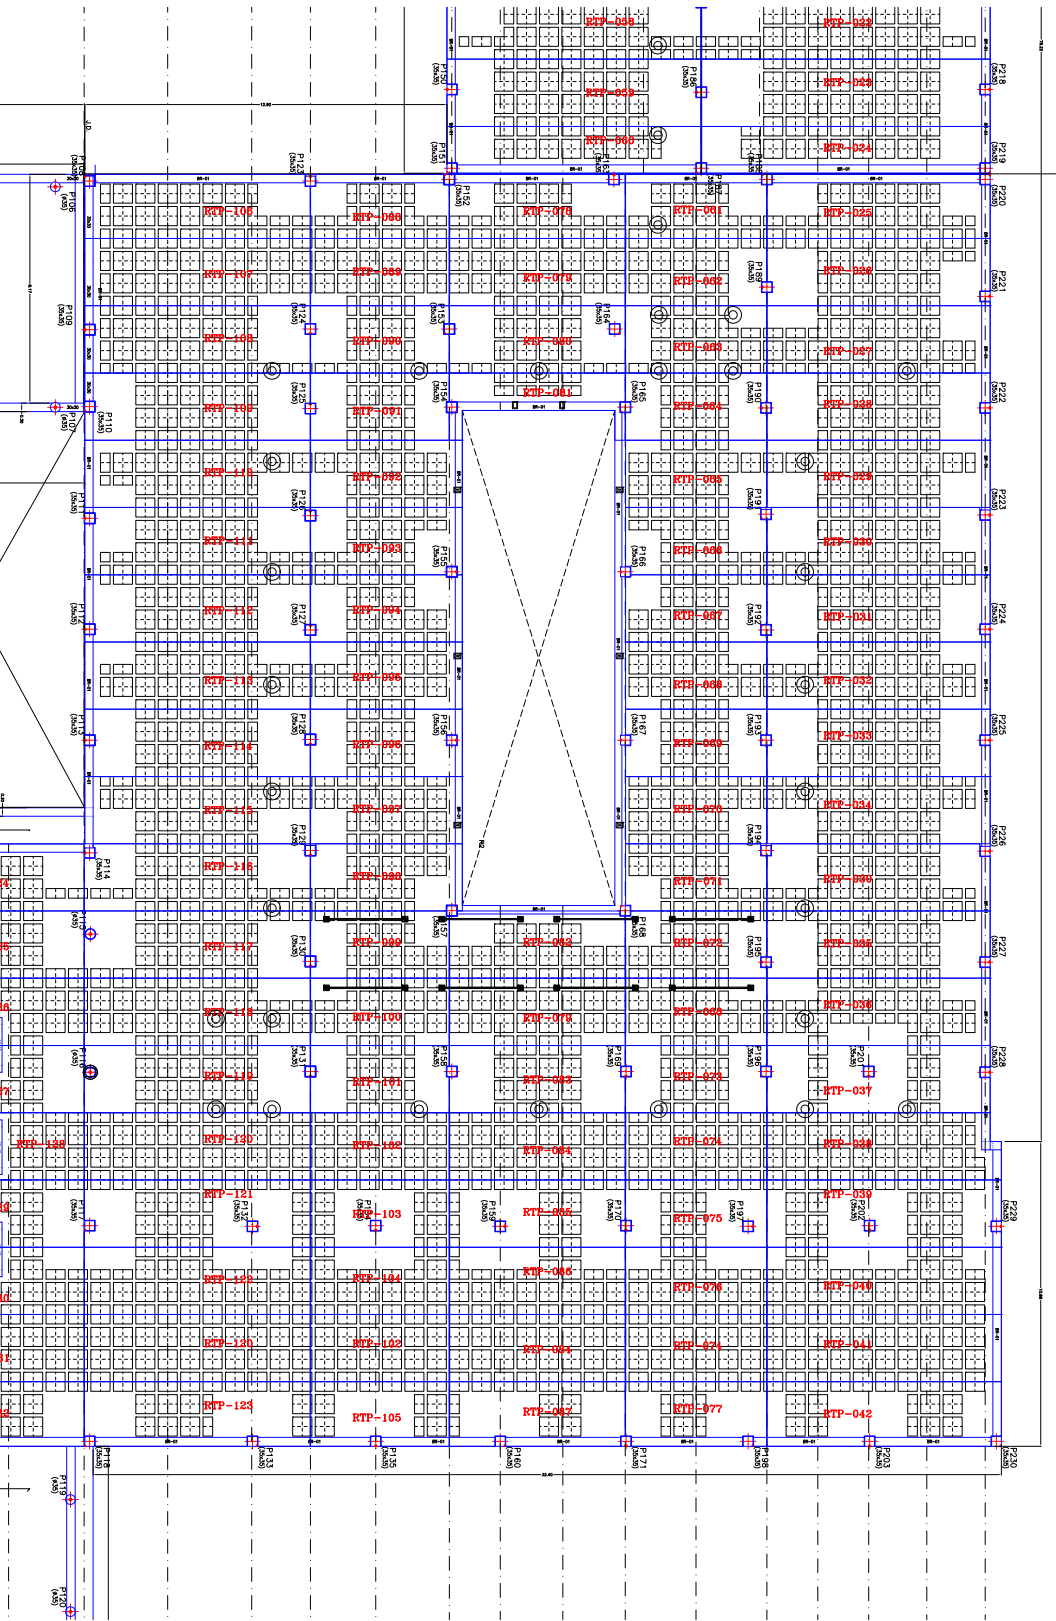

MONTAJE TECHO DE PLANTA BAJA ZONA 2

ACCIONES ADOPTADAS EN EL CÁLCULO


DESCRIPCIÓN	COTA 4447	COTA 4447	COTA 4447
TECHO P.A.	1.00 N/M ²	1.00 N/M ²	1.00 N/M ²
RENTAL S.M.S.	4.28 N/M ²	4.28 N/M ²	4.28 N/M ²
RENTAL S.M.S.	7.50 N/M ²	7.50 N/M ²	7.50 N/M ²
Sobrecarga de uso	1.00 N/M ²	1.00 N/M ²	1.00 N/M ²
Sobrecarga de circulación	1.00 N/M ²	1.00 N/M ²	1.00 N/M ²
Sobrecarga de almacenamiento	1.00 N/M ²	1.00 N/M ²	1.00 N/M ²
Sobrecarga de nieve	0.80 N/M ²	0.80 N/M ²	0.80 N/M ²
Sobrecarga de viento	10.00 N/M ²	10.00 N/M ²	10.00 N/M ²

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	MARCA	ESPECIFICACIONES	USO
ACERO	SIDERAT	AC-305	ARMADURA
ACERO	SIDERAT	AC-235	ARMADURA
ACERO	SIDERAT	AC-160	ARMADURA
ACERO	SIDERAT	AC-100	ARMADURA

HEMBREOS

DESCRIPCIÓN	MARCA	ESPECIFICACIONES	USO
ACERO	SIDERAT	AC-305	ARMADURA
ACERO	SIDERAT	AC-235	ARMADURA
ACERO	SIDERAT	AC-160	ARMADURA
ACERO	SIDERAT	AC-100	ARMADURA

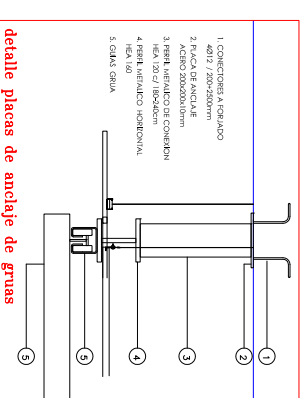

detalle placas de anclaje de grusa

TABLA DE LONGITUDES DE SOLAPE Y ANCLAJE PERA

HA-25 SIN ACCIONES DINAMICAS

TIPO	LONGITUD (m)	ANCLAJE (m)
1	1.00	0.25
2	2.00	0.25
3	3.00	0.25
4	4.00	0.25
5	5.00	0.25

1) PERSONA QUE DEBE SER: LA DEPENDENCIA DE LA PLANTA, DEBE SER LA DEPENDENCIA DE LA PLANTA, DEBE SER LA DEPENDENCIA DE LA PLANTA...
2) PERSONA QUE DEBE SER: LA DEPENDENCIA DE LA PLANTA, DEBE SER LA DEPENDENCIA DE LA PLANTA...
3) PERSONA QUE DEBE SER: LA DEPENDENCIA DE LA PLANTA, DEBE SER LA DEPENDENCIA DE LA PLANTA...
4) PERSONA QUE DEBE SER: LA DEPENDENCIA DE LA PLANTA, DEBE SER LA DEPENDENCIA DE LA PLANTA...
5) PERSONA QUE DEBE SER: LA DEPENDENCIA DE LA PLANTA, DEBE SER LA DEPENDENCIA DE LA PLANTA...

DISPOSICION DE SEPARADORES

DESCRIPCIÓN	MARCA	ESPECIFICACIONES	USO
SEPARADOR	SIDERAT	SE-100	ARMADURA
SEPARADOR	SIDERAT	SE-200	ARMADURA
SEPARADOR	SIDERAT	SE-300	ARMADURA