

- DELIMITACIÓN DE SECTORES DE INCENDIO
- PAREDES Y TECHOS EN CONTACTO CON EL RESTO DEL EDIFICIO: EI 60
- PUERTAS DE COMUNICACIÓN CON EL RESTO DEL EDIFICIO EI ; 60-C 5
- ESPACIOS DE RIESGO ESPECIAL (BAJO Y ALTO)
- ESTRUCTURA PORTANTE R 180
- PAREDES Y TECHOS QUE SEPARAN LA ZONA DEL RESTO DEL EDIFICIO EI 180
- PUERTAS DE COMUNICACIÓN CON EL RESTO DEL EDIFICIO EI ; 60-C 5
- DISTANCIAS A EFECTOS DE CUMPLIMIENTO DEL DB-SI2 EI 60 / REI 60
- VIAS DE EVACUACIÓN
- SALIDA DE PLANTA / DE EDIFICIO
- ORIGEN DE EVACUACIÓN MÁS DESFAVORABLE
- RECORRIDO DE EVACUACIÓN MÁS DESFAVORABLE
- BIFURCACIÓN EN EL RECORRIDO DE EVACUACIÓN
- DIMENSIONADO DE LOS ELEMENTOS DE EVACUACIÓN EN CM
- PERSONAS CUYO PASO ESTÁ PREVISTO POR EL PUNTO CUYA ANCHURA SE DIMENSIONA EN EL SUPUESTO EN QUE ALGUNA SALIDA SE ENCUENTRE OBSTACULIZADA SEGUN LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS POR EL DB-SI
- PERSONAS CUYO PASO ESTÁ PREVISTO POR EL PUNTO CUYA ANCHURA SE DIMENSIONA EN EL SUPUESTO EN QUE NINGUNA SALIDA SE ENCUENTRE OBSTACULIZADA
- PERSONAS CUYO PASO ESTÁ PREVISTO POR EL PUNTO CUYA ANCHURA SE DIMENSIONA EN EL SUPUESTO EN QUE NINGUNA SALIDA SE ENCUENTRE OBSTACULIZADA



LAS OBRAS PROYECTADAS NO MODIFICAN LAS CONDICIONES DE EVACUACIÓN DE LOS EDIFICIOS EXISTENTES.

- SEÑAL DE PULSADOR DE ALARMA
- SEÑAL DE BOCA DE INCENDIO EQUIPADA
- SEÑAL DE EXTINTOR PORTÁTIL
- SEÑAL DE HIDRANTE
- SEÑAL DE VIA DE EVACUACIÓN HORIZONTAL
- SEÑAL DE VIA DE EVACUACIÓN VERTICAL DESCENDENTE
- SEÑAL DE SALIDA
- ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA

ESCALA: 1:1 000

SECTORIZACIÓN GENERAL DEL CEIP "LOS ADILES"

- SECTOR DE INCENDIOS 1
- EDIFICIO ORIGINAL + 1ª AMPLIACIÓN + 2ª AMPLIACIÓN
- SECTOR DE INCENDIOS 2
- POLIDEPORTIVO
- SECTOR DE INCENDIOS 3
- 3ª AMPLIACIÓN

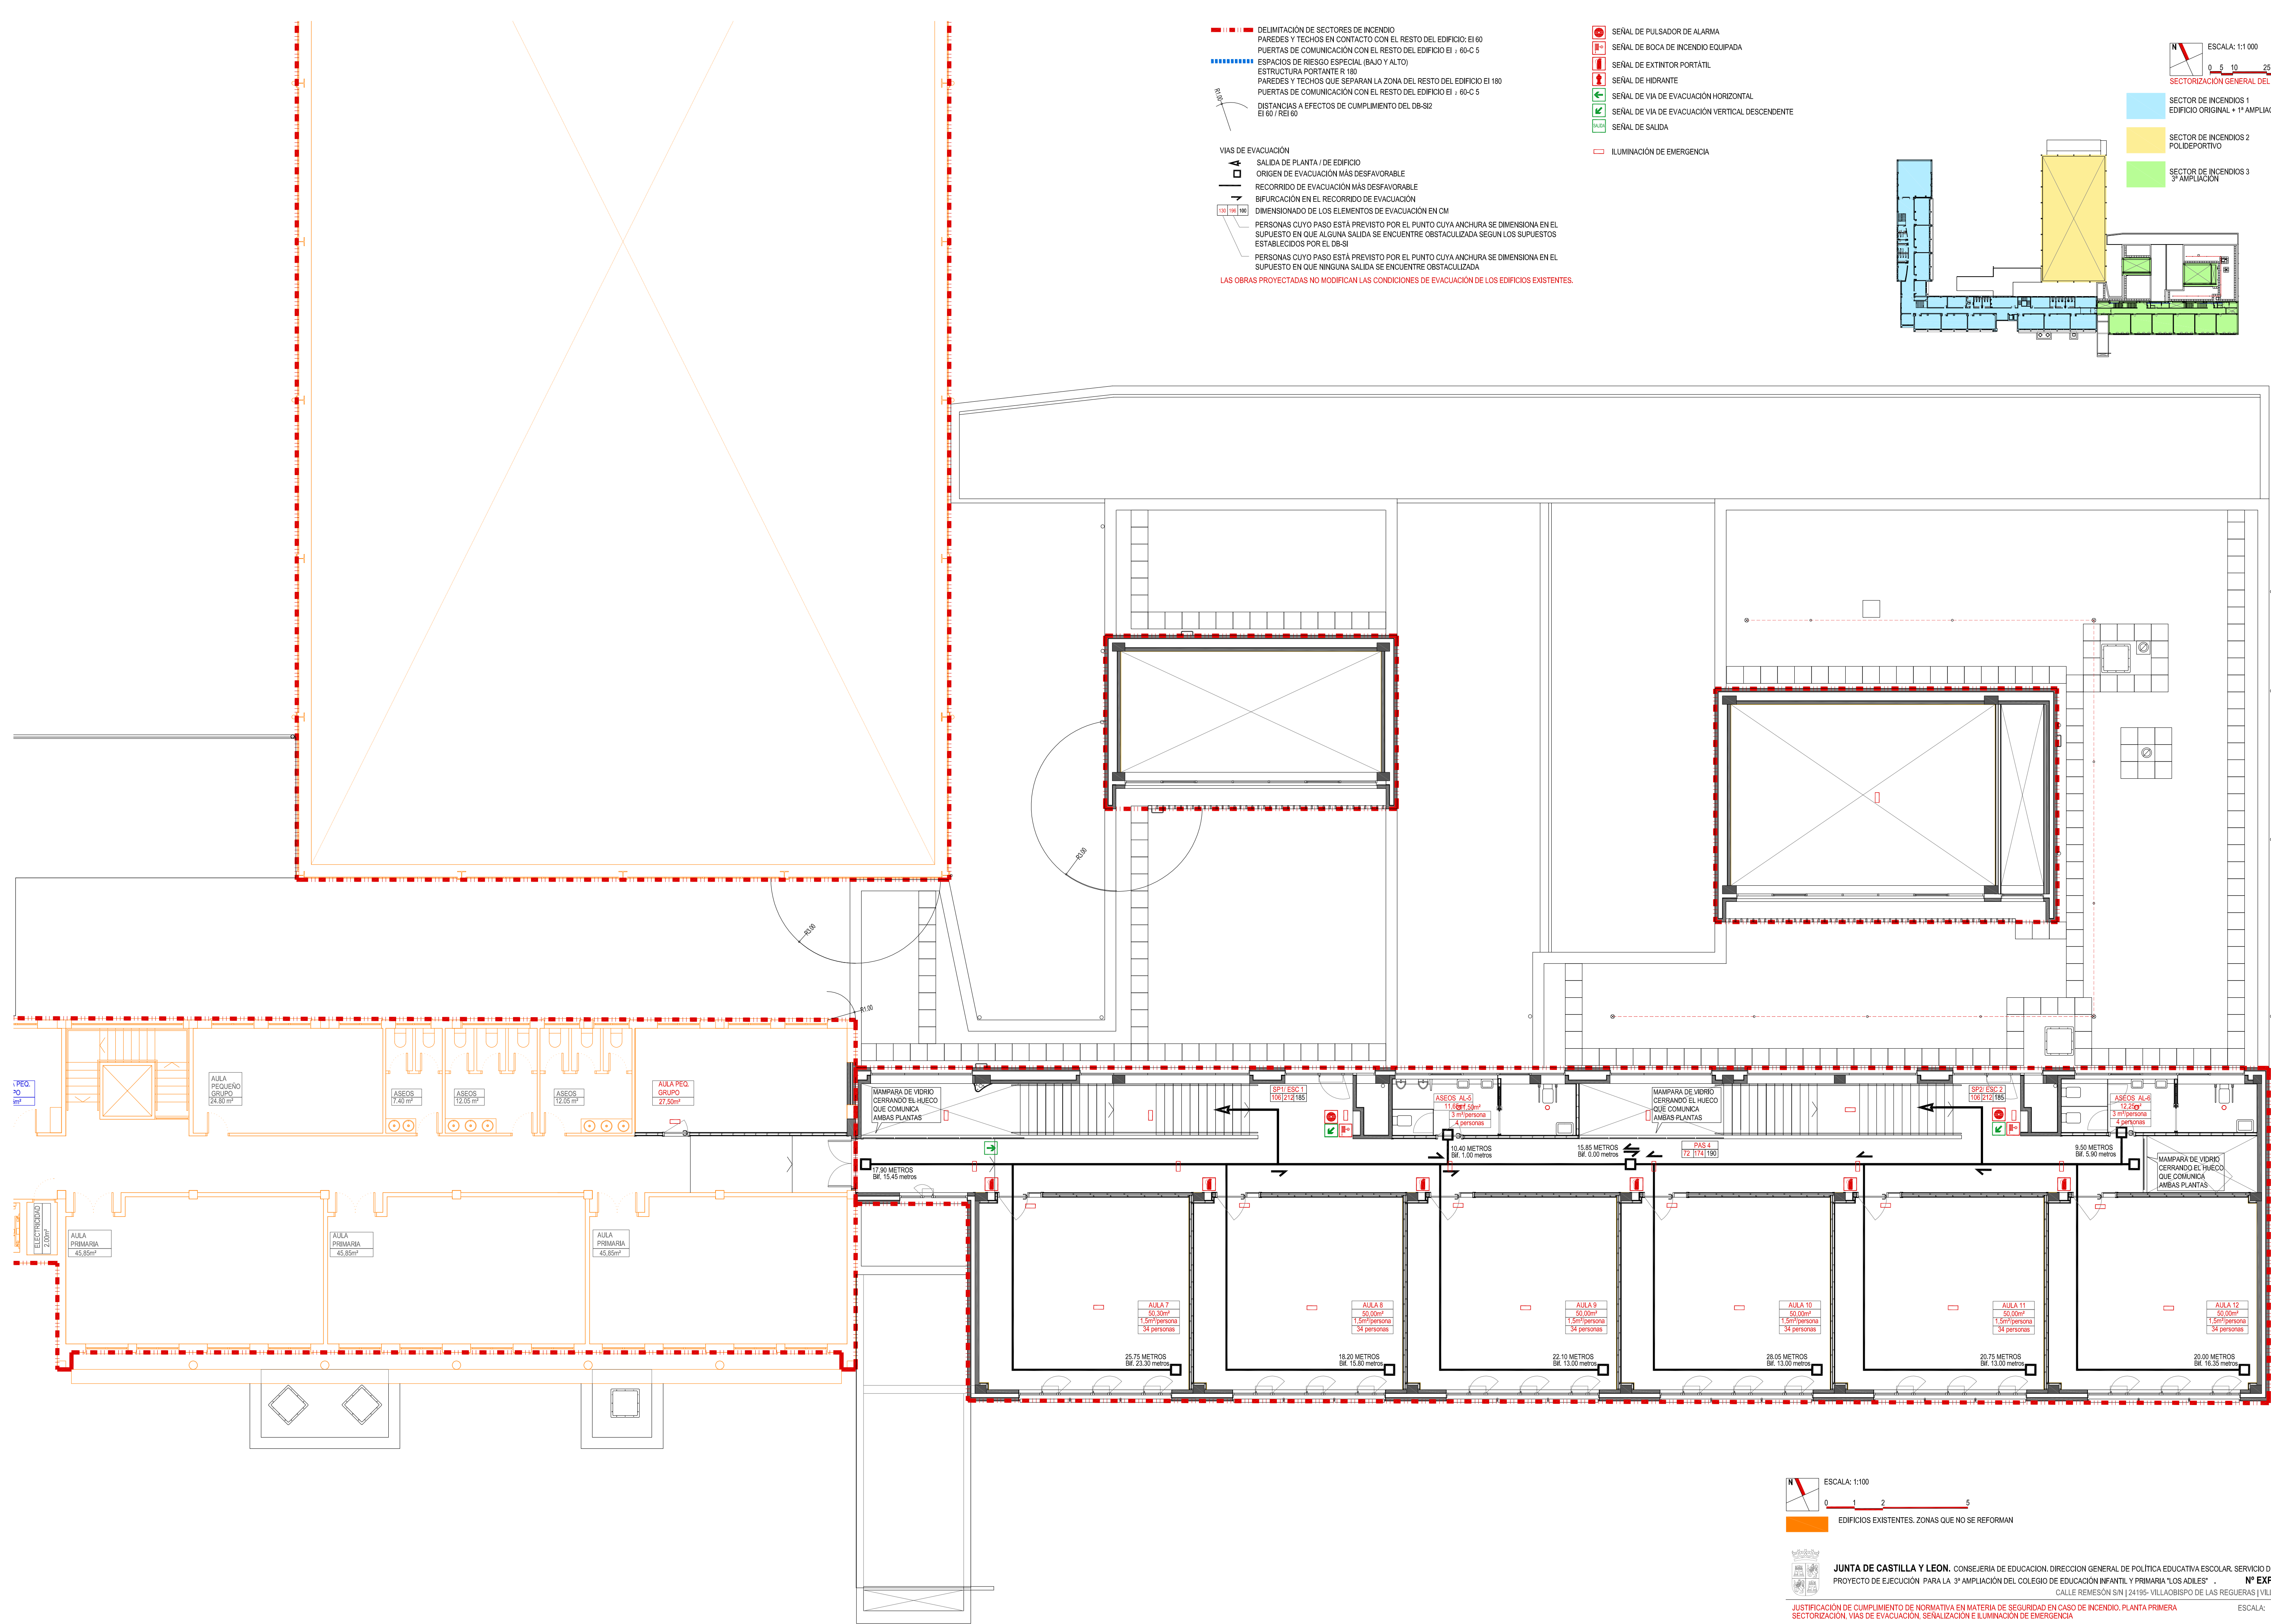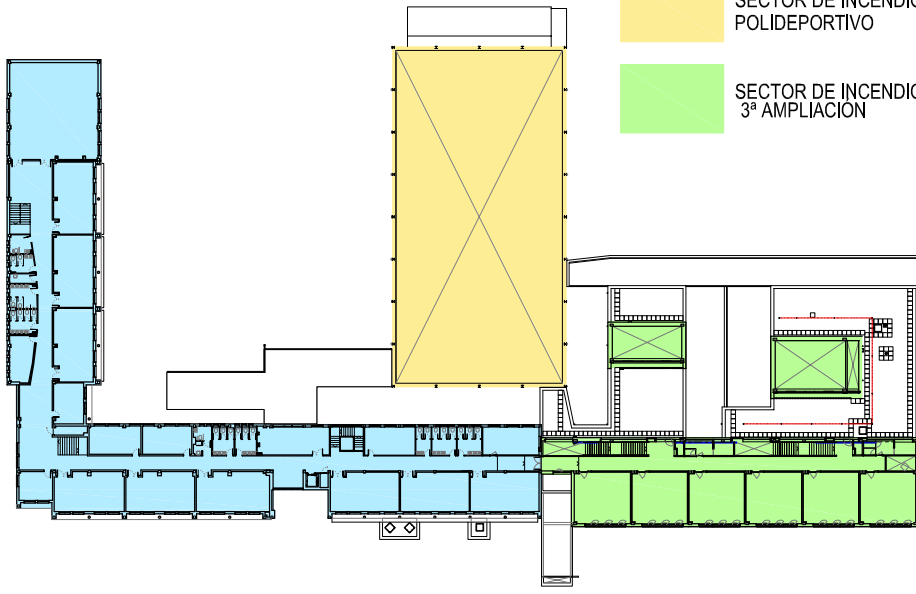

ESCALA: 1:100

EDIFICIOS EXISTENTES. ZONAS QUE NO SE REFORMAN

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN. DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA EDUCATIVA ESCOLAR. SERVICIO DE CONSTRUCCIONES

PROYECTO DE EJECUCIÓN PARA LA 3ª AMPLIACIÓN DEL COLEGIO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA "LOS ADILES" N° EXPTE. A2016/001650

CALLE REMESÓN S/N | 24195- VILLABISPO DE LAS REGUERAS | VILLAGUILLAMORE | LEÓN

JUSTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA EN MATERIA DE SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO. PLANTA PRIMERA

SECTORIZACIÓN, VIAS DE EVACUACIÓN, SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA

ARQUITECTO: EDUARDO GARCÍA GARCÍA

Amas4arquitectura | Plaza de Poniente 1, 12ºB | 47003 Valladolid | Tfno: 983 339 000 | email: va339000@gmail.com

ESCALA: 1:100

1/1 000

Febrero 2017

N2