

DELIMITACIÓN DE SECTORES DE INCENDIO

DETECCIÓN Y ALARMA

CENTRAL DE ALARMA

PULSADOR DE ALARMA

ALARMA ACÚSTICA

MEDIOS DE EXTINCIÓN

EXTINTOR POLVO ABC 6KG, EFICACIA 21A-113B

EXTINTOR CO₂ 5KG, EFICACIA 89B

BOCA DE INCENDIO EQUIPADA DE 25MM

HIDRANTE

LOCALIZACIÓN DE DETECTORES DE INCENDIOS SEGÚN PLANOS PCI

ESCALA: 1:1.000

0 5 10 25 50

SECTORIZACIÓN GENERAL DEL CEIP "LOS ADILES"

SECTOR DE INCENDIOS 1




EDIFICIO ORIGINAL + 1ª AMPLIACIÓN + 2ª AMPLIACIÓN

SECTOR DE INCENDIOS 2

POLIDEPORTIVO

SECTOR DE INCENDIOS 3

3ª AMPLIACIÓN

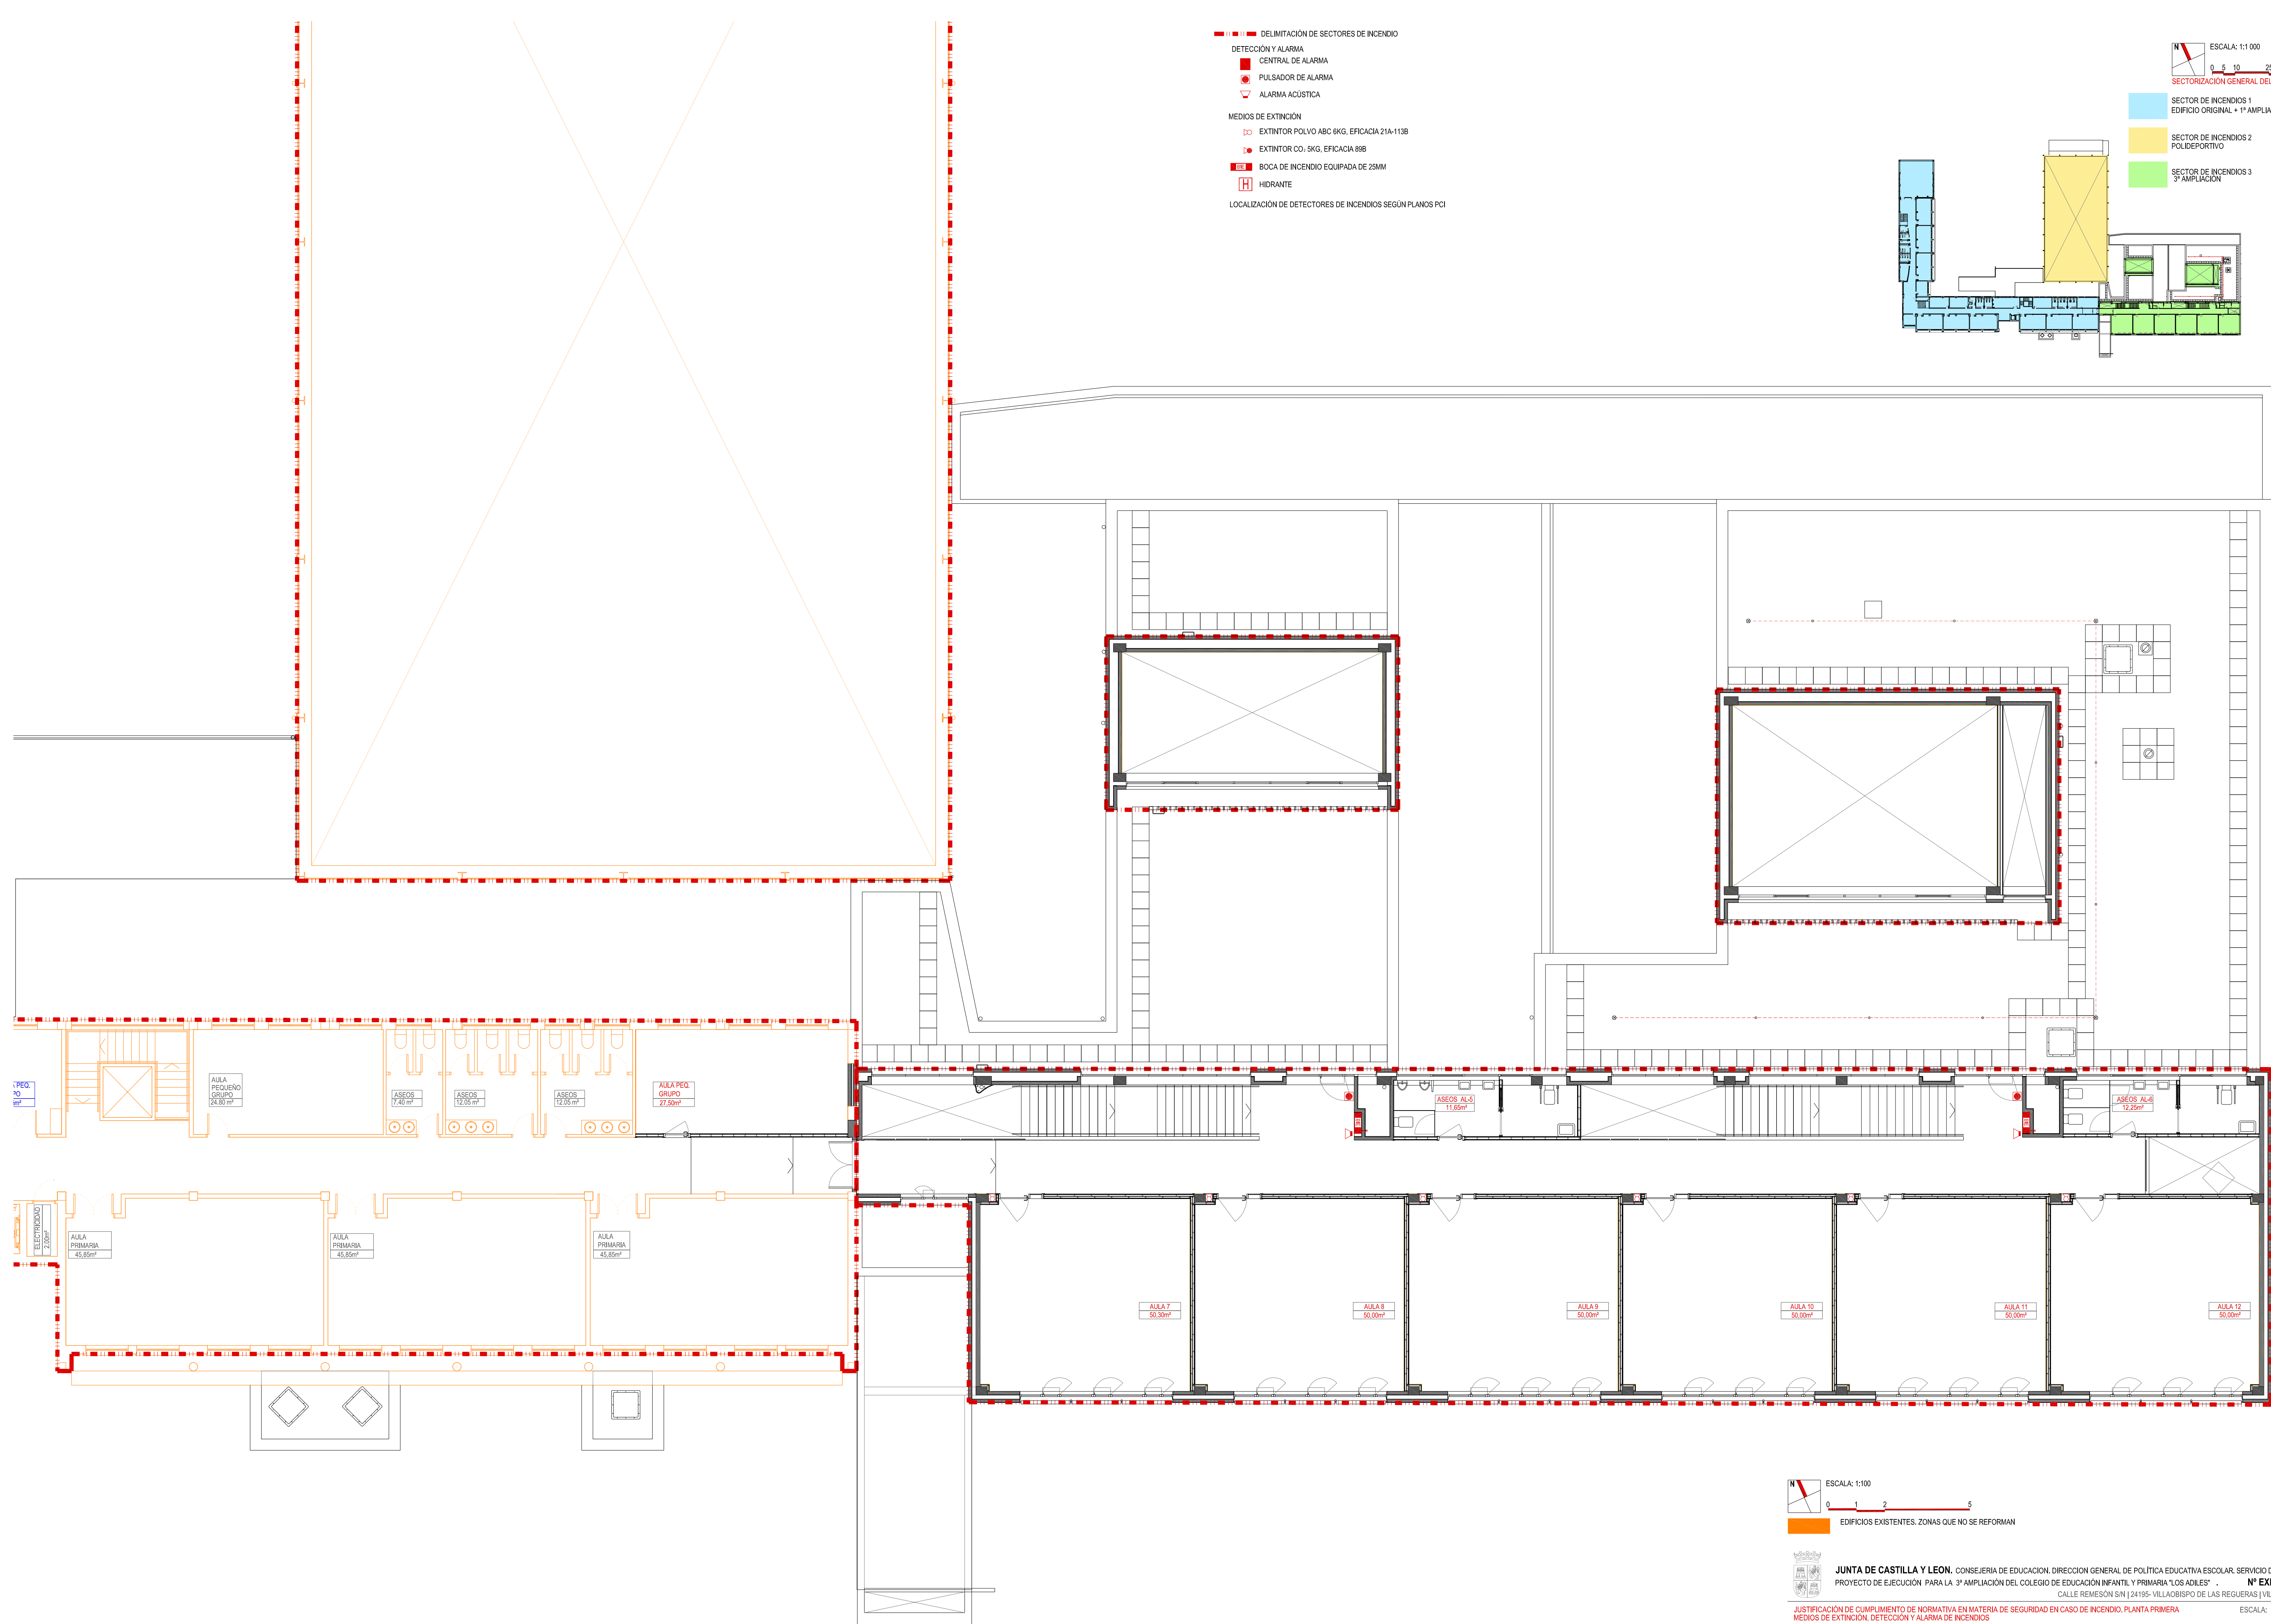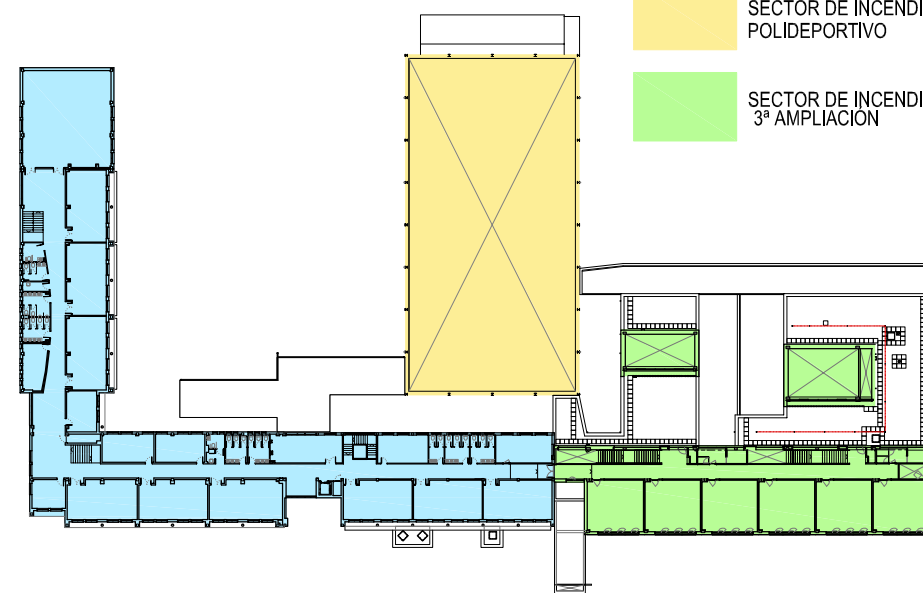

ESCALA: 1:100



EDIFICIOS EXISTENTES. ZONAS QUE NO SE REFORMAN



JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN. DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA EDUCATIVA ESCOLAR. SERVICIO DE CONSTRUCCIONES

PROYECTO DE EJECUCIÓN PARA LA 3ª AMPLIACIÓN DEL COLEGIO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA "LOS ADILES" Nº EX.PTE. A2016/001650

CALLE REMESÓN S/N | 24195- VILLABISPO DE LAS REGUERAS | VILLAGUILLAMBRÉ | LEÓN

JUSTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA EN MATERIA DE SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO. PLANTA PRIMERA
MEDIOS DE EXTINCIÓN, DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOS

ARQUITECTO: EDUARDO GARCÍA GARCÍA
Amas4arquitectura | Plaza de Poniente 1, 12ºB | 47003 Valladolid | Tlfno: 983 339 000 | email: va339000@gmail.com

ESCALA: 1:100

1/1.000

Febrero 2017

N4