

DELIMITACIÓN DE SECTORES DE INCENDIO

- DETECCIÓN Y ALARMA
 - CENTRAL DE ALARMA
 - PULSADOR DE ALARMA
 - ALARMA ACÚSTICA

MEDIOS DE EXTINCIÓN



- EXTINTOR POLVO ABC 6KG, EFICACIA 21A-113B
- EXTINTOR CO. 9KG, EFICACIA 89B
- BOCA DE INCENDIO EQUIPADA DE 25MM
- HIDRANTE

LOCALIZACIÓN DE DETECTORES DE INCENDIOS SEGÚN PLANOS PCI

ESCALA: 1:1 000

SECTORIZACIÓN GENERAL DEL CEIP "LOS ADILES"

- SECTOR DE INCENDIOS 1
 - EDIFICIO ORIGINAL + 1ª AMPLIACIÓN + 2ª AMPLIACIÓN
- SECTOR DE INCENDIOS 2
 - POLIDEPORTIVO
- SECTOR DE INCENDIOS 3
 - 3ª AMPLIACIÓN

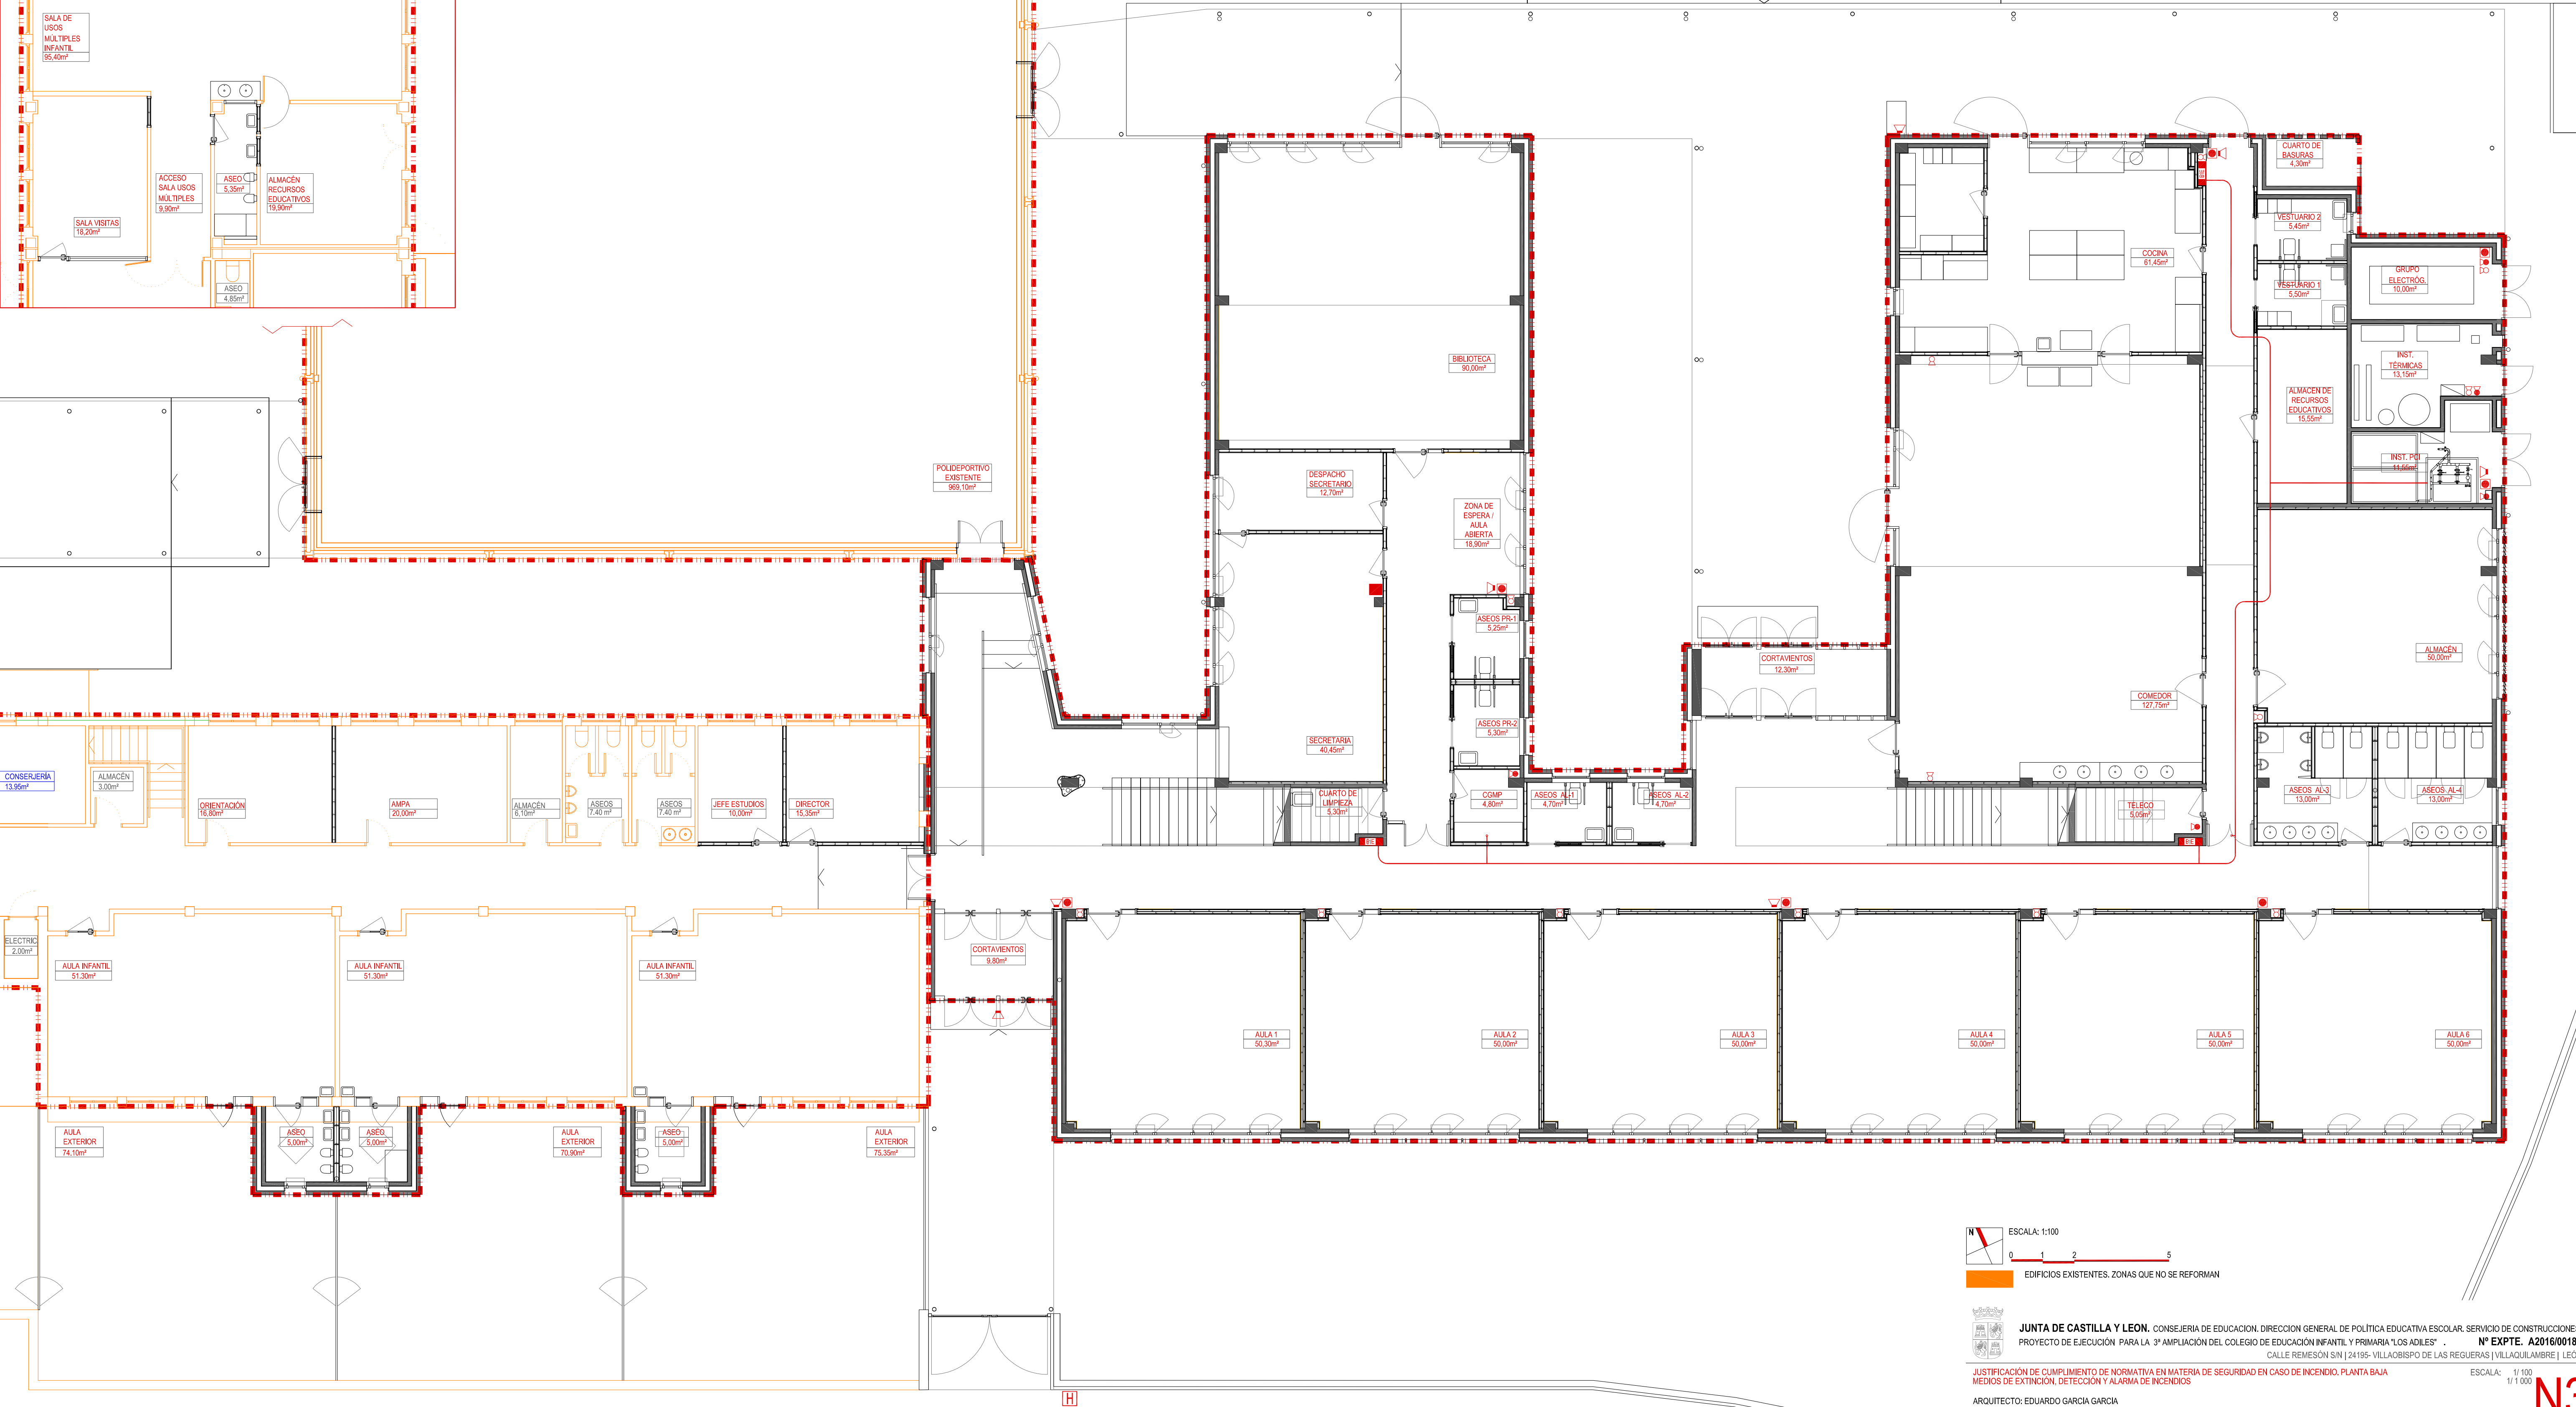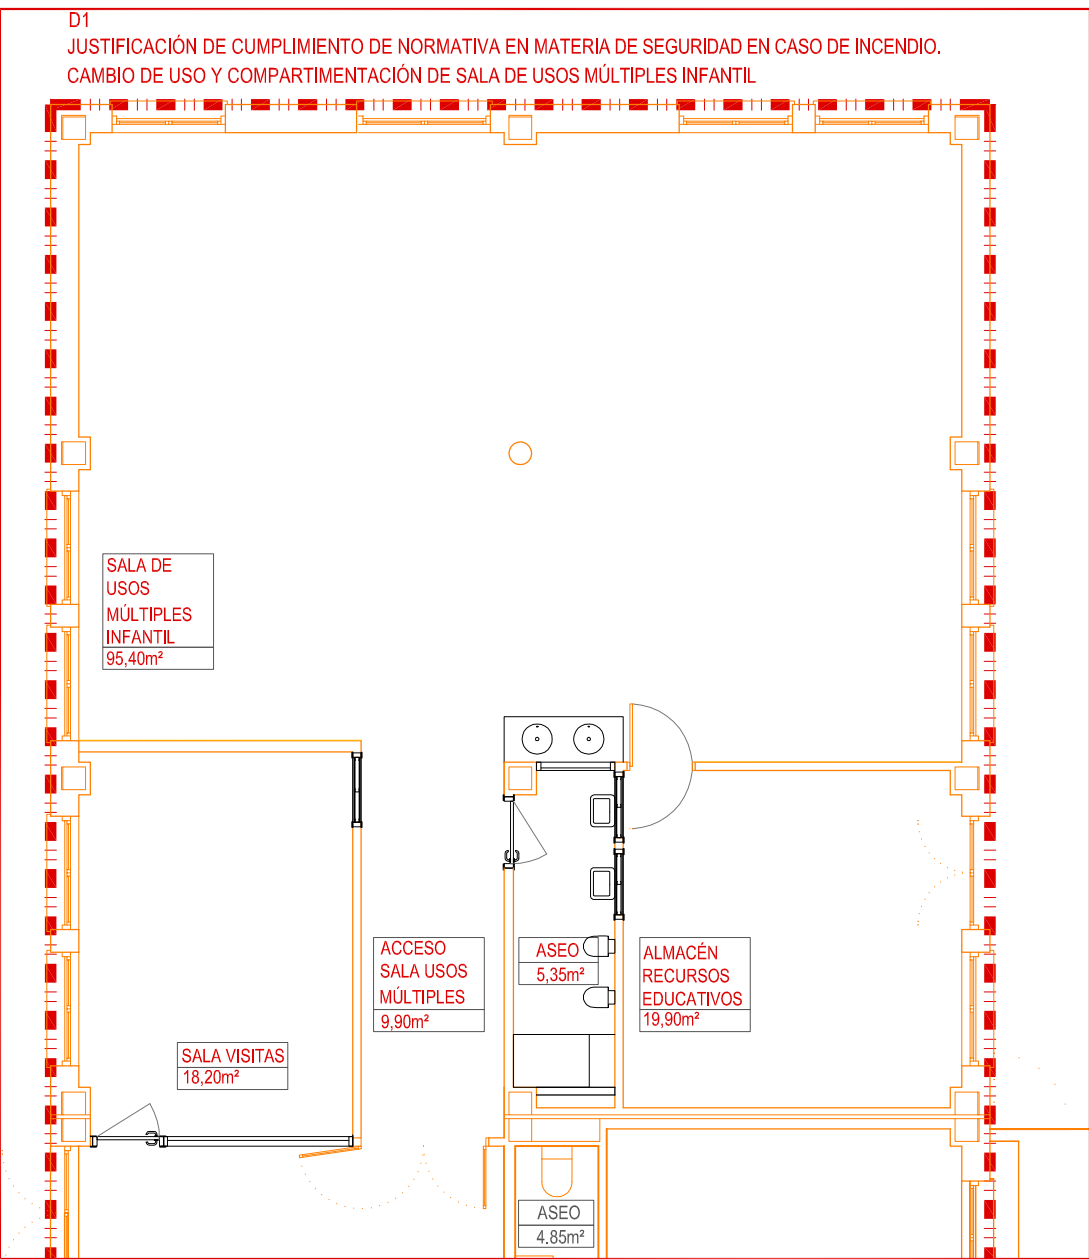

ESCALA: 1:100

EDIFICIOS EXISTENTES. ZONAS QUE NO SE REFORMAN

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN. DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA EDUCATIVA ESCOLAR. SERVICIO DE CONSTRUCCIONES
PROYECTO DE EJECUCIÓN PARA LA 3ª AMPLIACIÓN DEL COLEGIO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA "LOS ADILES" N° EXYTE. A2016/001650
CALLE REMESÓN S/N | 24195- VILLABISPO DE LAS REGUERAS | VILLAGUILLAMORE | LEÓN

JUSTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA EN MATERIA DE SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO. PLANTA BAJA
MEDIOS DE EXTINCIÓN, DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOS

ARQUITECTO: EDUARDO GARCIA GARCIA
Amas4architecture | Plaza de Poniente 1, 12ºB | 47003 Valladolid | Tlfno: 983 339 000 | email: va339000@gmail.com

ESCALA: 1/1 000

Febrero 2017

N3